
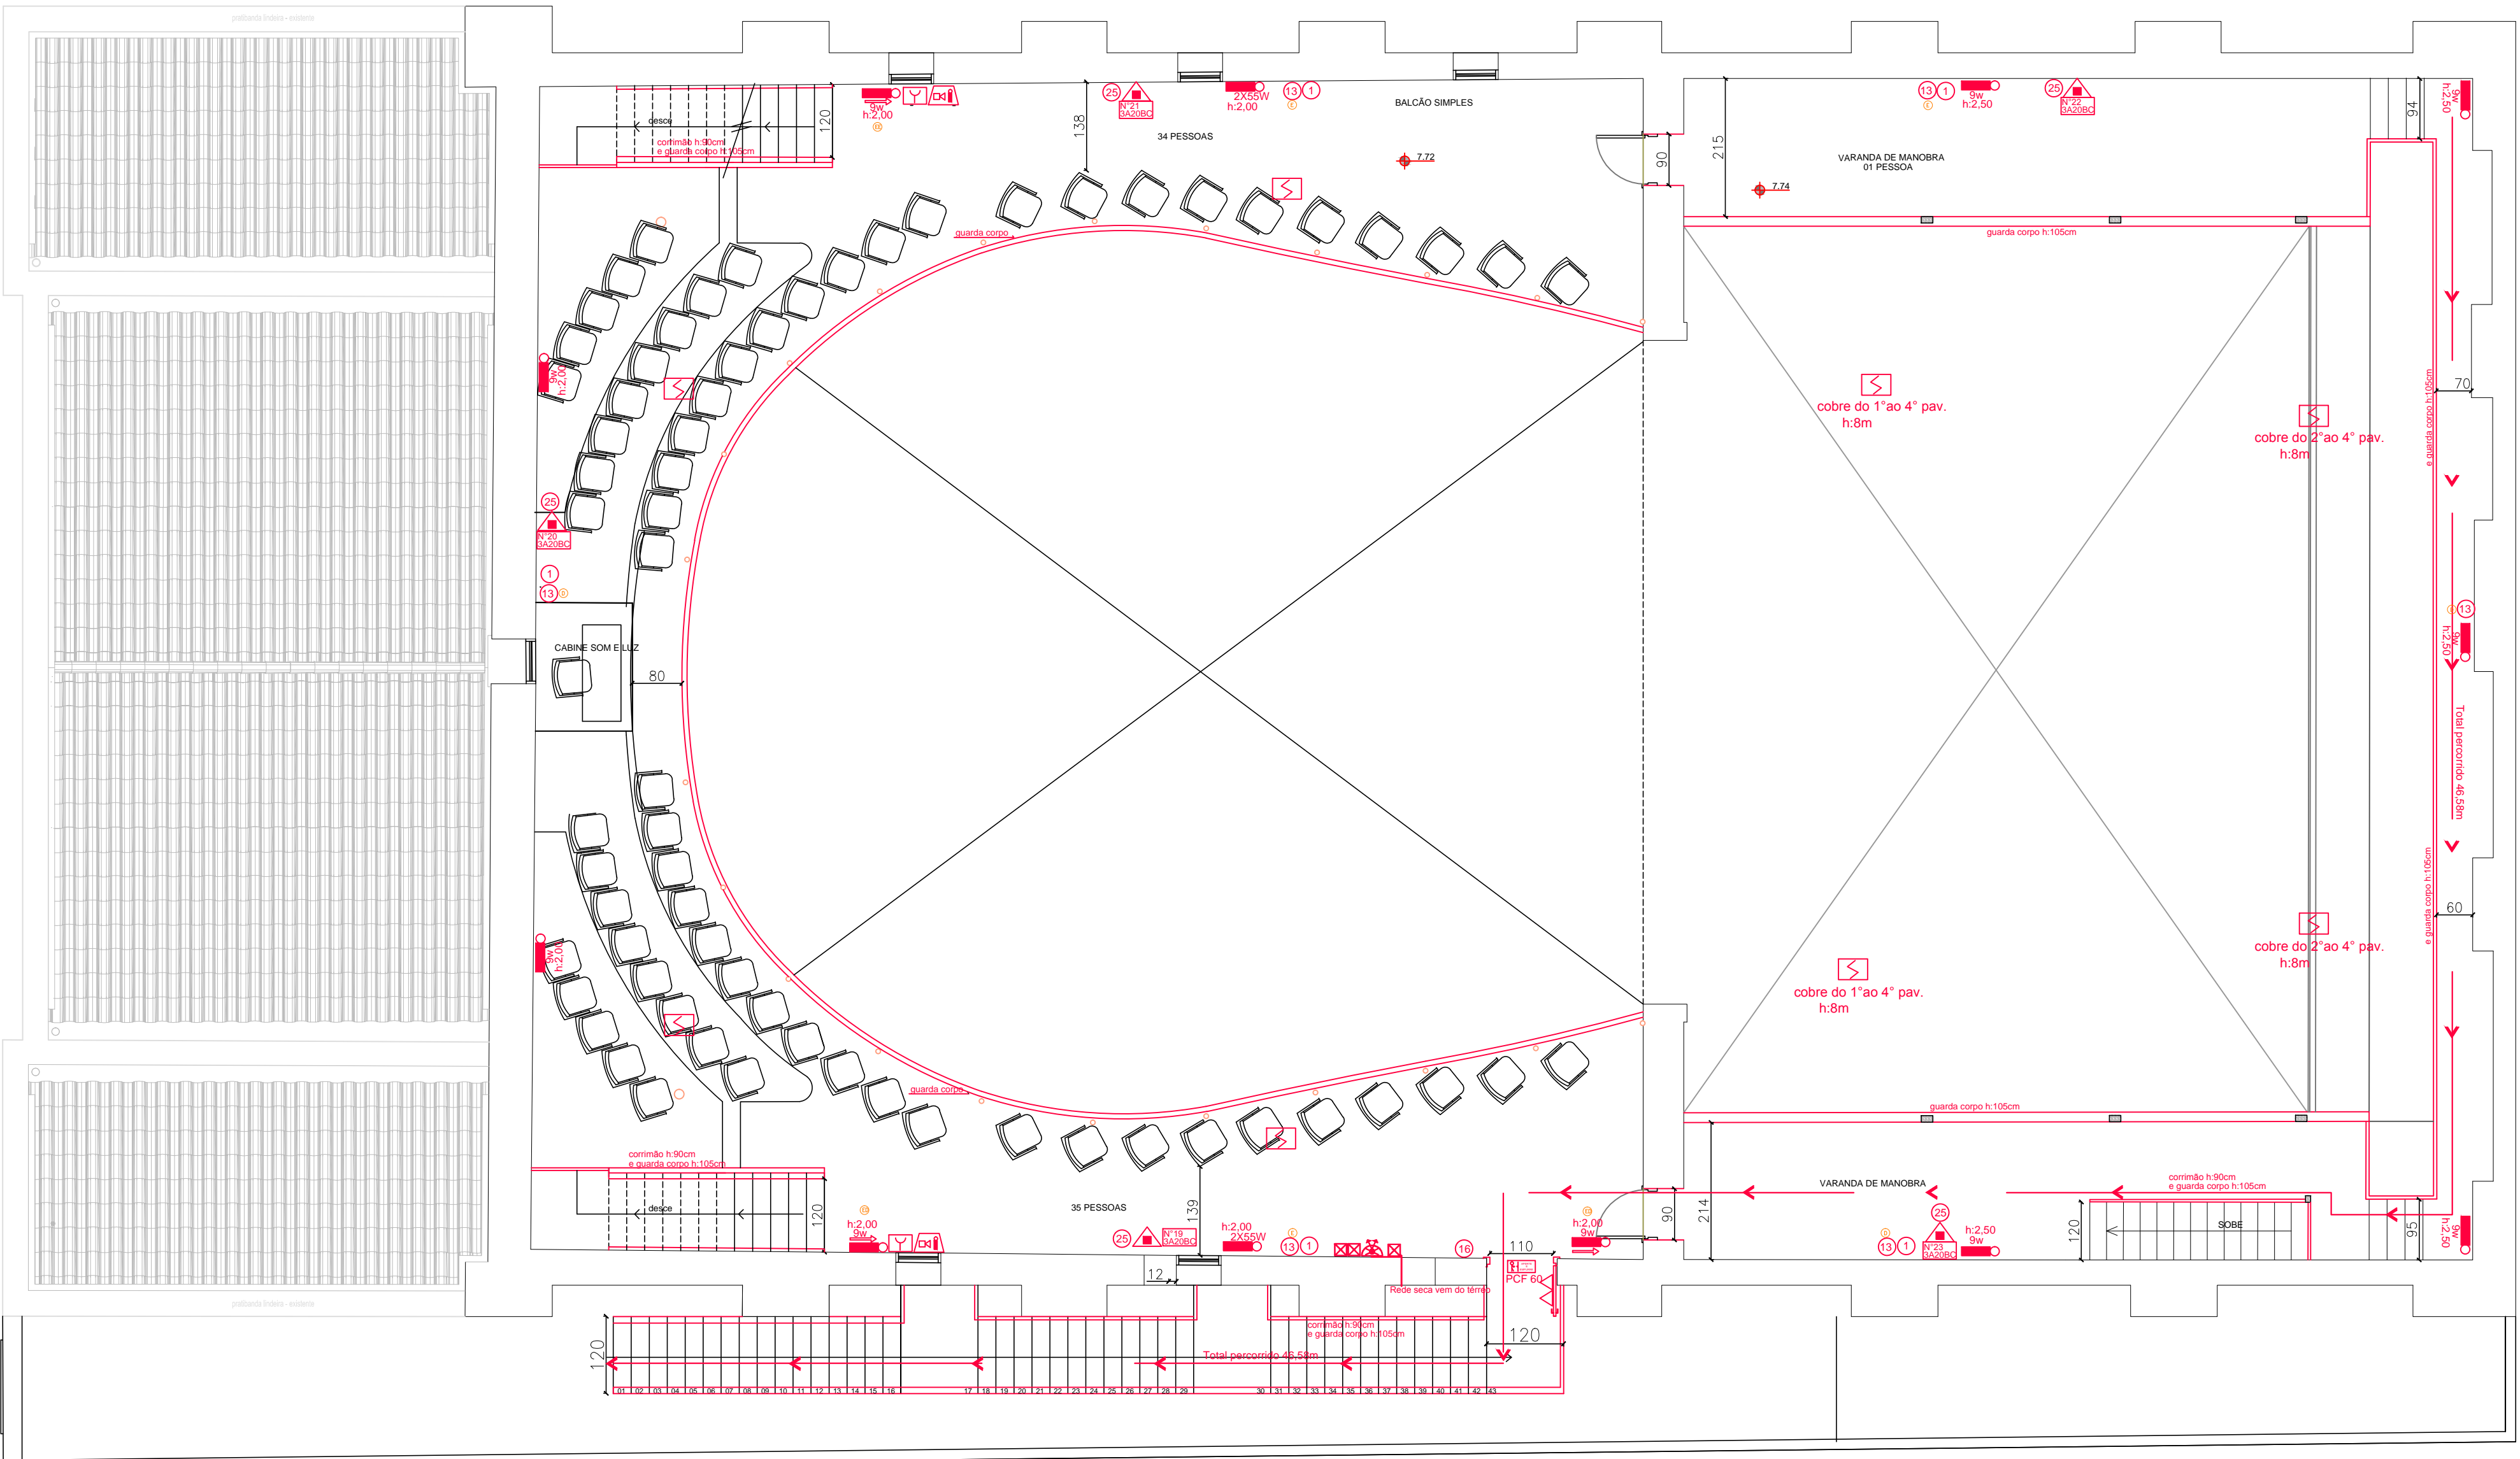


LEGENDA-			UNID.
	PQS-ABC	EXTINTOR - PÓ QUÍMICO (PQS) capacidade 3A20BC	05
	EMERG.	SINALIZADOR DE SAÍDA A BATERIA	03
	IE	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 07un led e 2 un de foco	09
		ACIONADOR DO ALARME	02
		AVISO SONORO E VISUAL COM SIRENE	02
		CENTRAL ALARME	00
		CENTRAL DE BATERIA PARA ALARME	00
		PLACA DE PROIBIDO FUMAR	05
		PLACA DE INDICATIVO DE ROTA DE FUGA	06
		BARRA ANTIPÂNICO	01
		PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA PORTA ANTIPÂNICO	01
		PLACA ESCADA DE EMERGENCIA	01
		DETECTOR DE FUMAÇA	08
		PLACA INDICANDO A NUMERO DE PESSOAS	00
		RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	00
		PLACA DE EXTINTOR DE INCENDIO	05
		HIDRANTE DUPLO COM MANGOTINHO	01
		CAIXA PARA MANGUEIRAS	02

FINALIDADE DO MATERIAL				
		TODOS os Pisos (Acabamento ¹ / Revestimento)	TODAS as Paredes e divisórias (Acabamento ² / Revestimento)	TODOS os Tetos e forros (Acabamento/ Revestimento)
GRUPO/ DIVISÃO	C, F, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2 ³ e M-3	Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A



PLANTA BAIXA 4° PAVTO.
ESCALA 1:75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO ESCRITORIO TECNICO		
DESCRIÇÃO: TEATRO ESPERANÇA- PROJETO PPCI Planta Baixa 4° PAVIMENTO		
ENDEREÇO: Av. 27 DE JANEIRO N°533		
RESPONSAVEL TECNICO: PREFEITURA:	PRANCHA	
ADRIANA ANÇA Arq.Urb.CAU-A3809-0	05/09	
DESENHO:	DATA: abril/2015	ESCALA: 1/75