


LEGENDA-			UNID.
	PQS-ABC	EXTINTOR -- PÓ QUÍMICO (PQS) capacidade 3A20BC	03
	EMERG	SINALIZADOR DE SAÍDA A BATERIA	05
	IE	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 05un led e 2 un de foco	07
		ACIONADOR DO ALARME	03
		AVISO SONORO E VISUAL COM SIRENE	03
		CENTRAL ALARME	00
		CENTRAL DE BATERIA PARA ALARME	00
		PLACA DE PROIBIDO FUMAR	05
		PLACA DE INDICATIVO DE ROTA DE FUGA	05
		BARRA ANTIPÂNICO	02
		PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA PORTA ANTIPÂNICO	01
		PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA	01
		DETECTOR DE FUMAÇA	07
		PLACA INDICANDO A NUMERO DE PESSOAS	00
		RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	00
		PLACA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	03
		HIDRANTE DUPLO COM MANGOTINHO	01
		CAIXA PARA MANGUEIRAS	02

FINALIDADE DO MATERIAL				
		TODOS os Pisos (Acabamento¹/ Revestimento)	TODAS as Paredes e divisórias (Acabamento²/ Revestimento)	TODOS os Tetos e forros (Acabamento/ Revestimento)
GRUPO/ DIVISÃO	C, F, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2ª e M-3	Classe I, II-A, III-A ou IV-A	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A

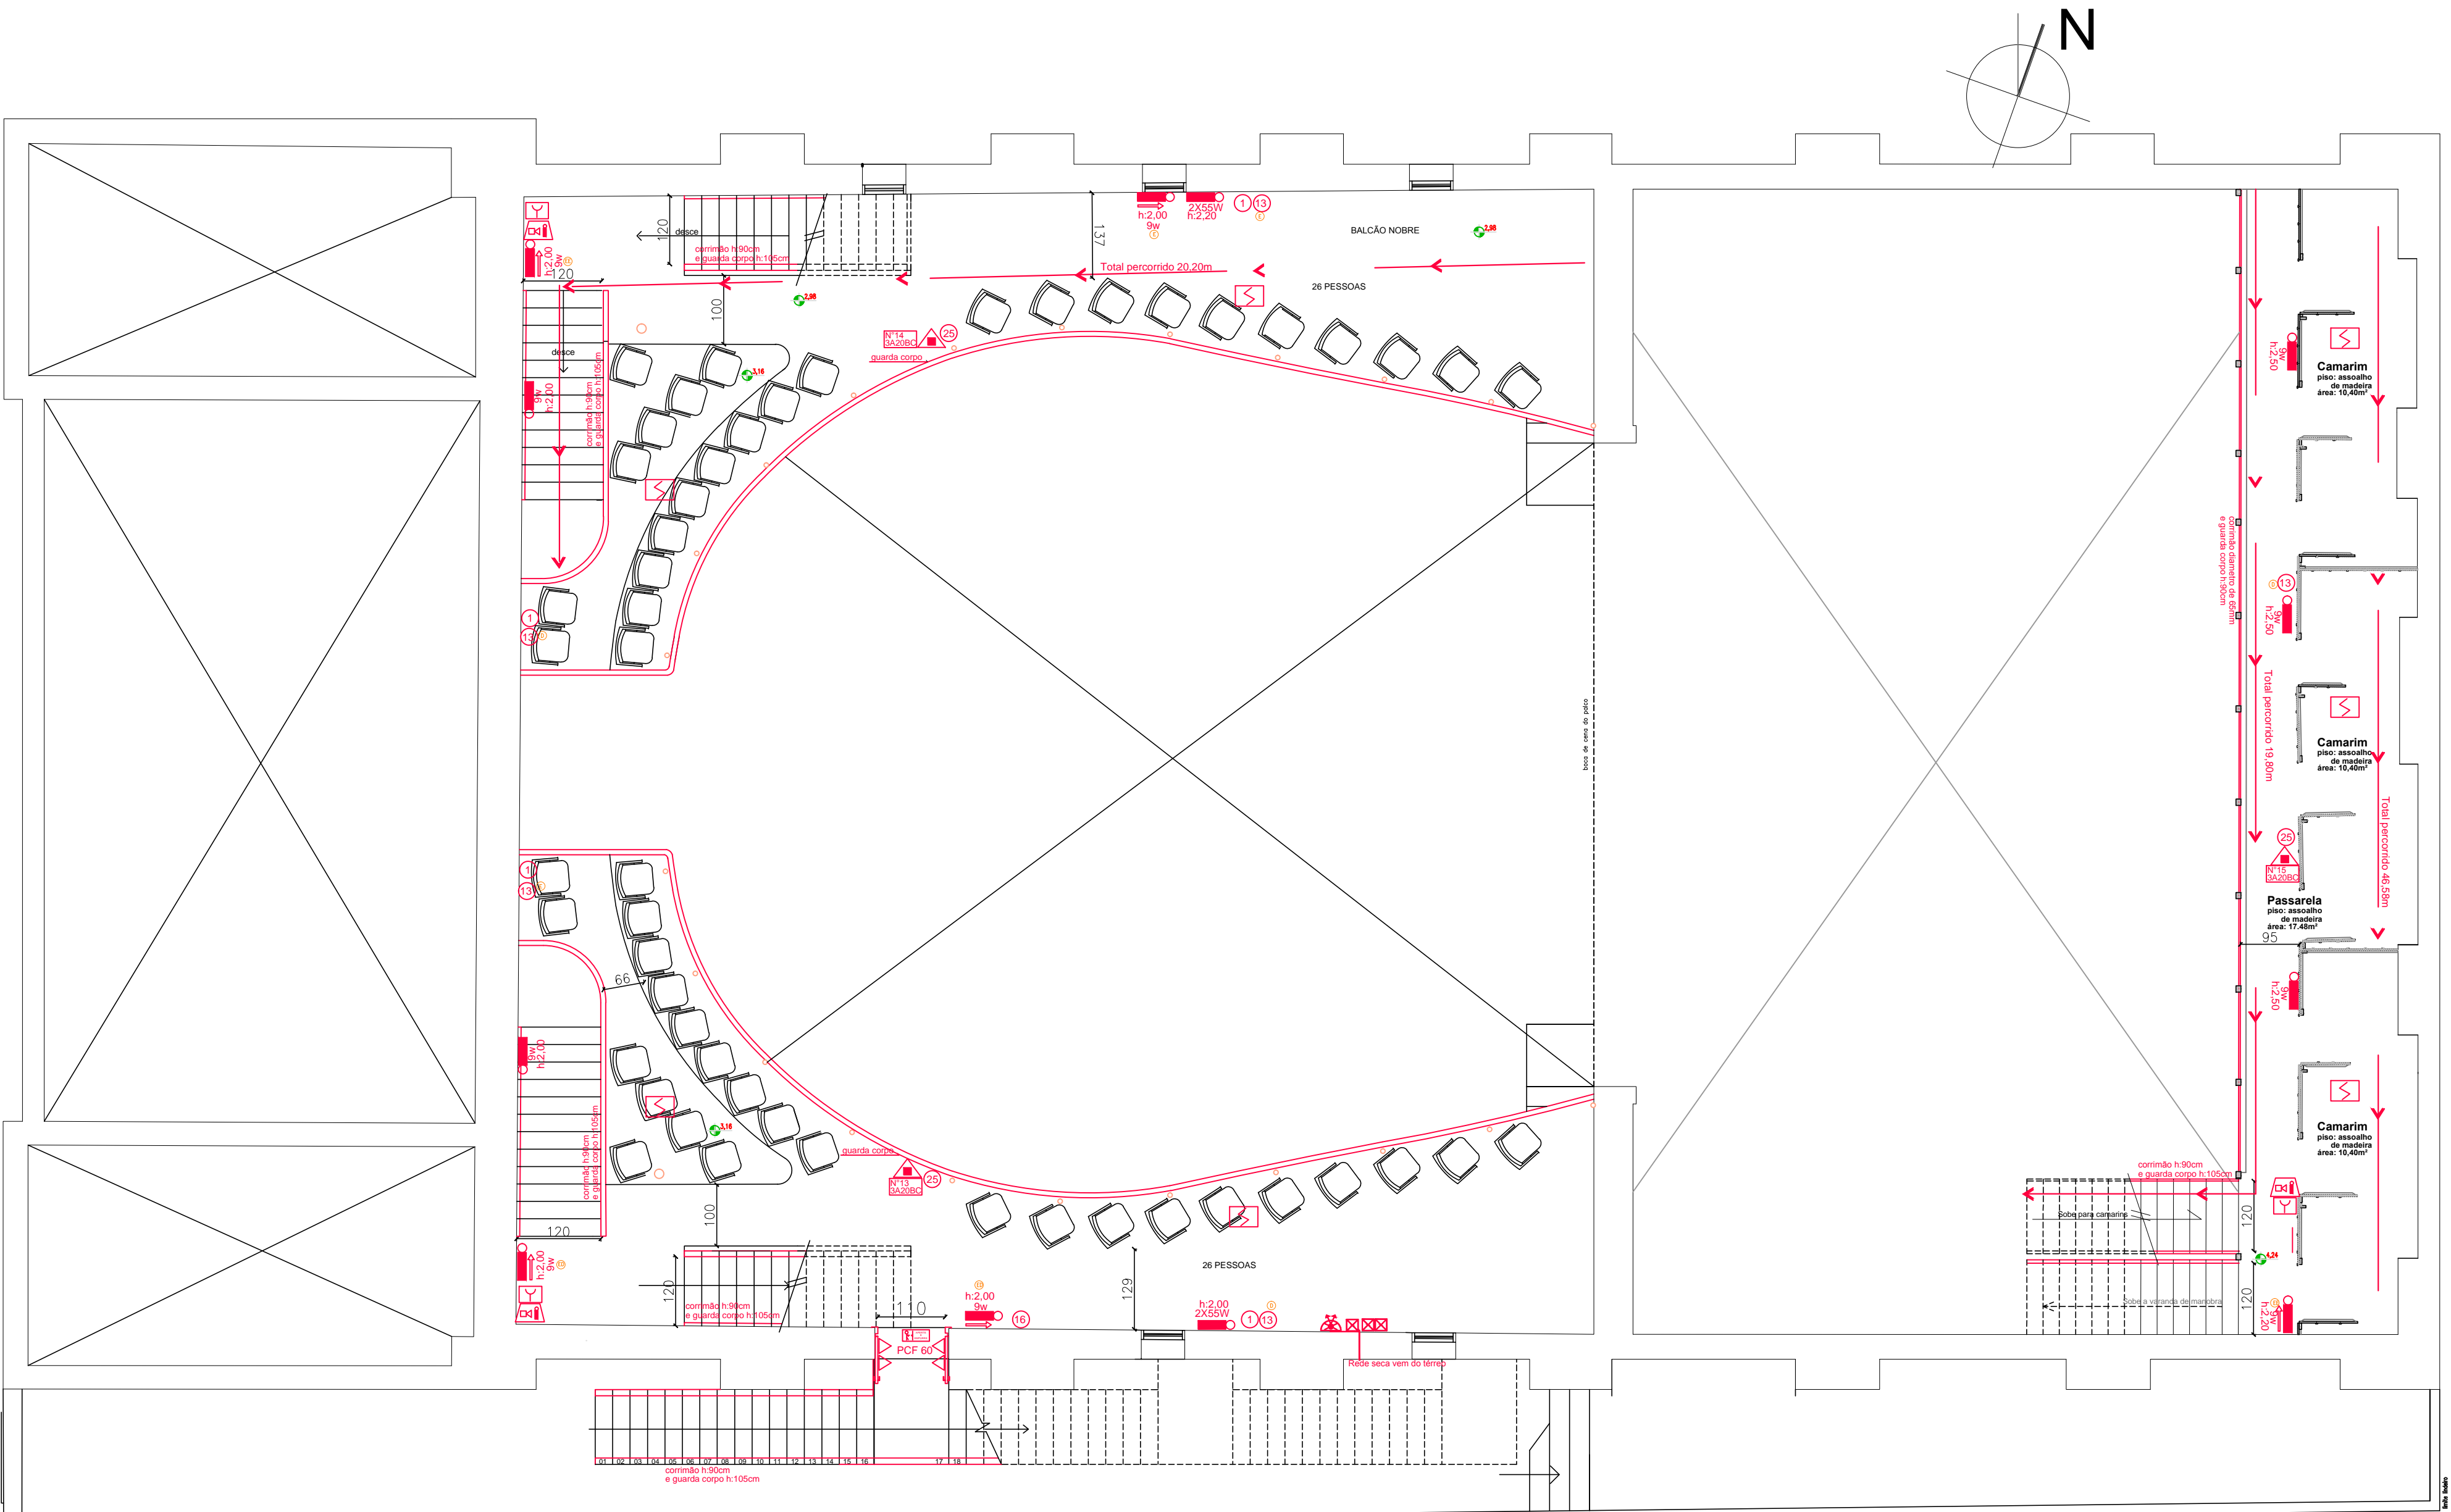

PLANTA BAIXA 2º PAVTO.
ESCALA 1:75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO ESCRITORIO TECNICO			
DESCRIÇÃO:		TEATRO ESPERANÇA- PROJETO PPCI Planta Baixa 2º PAVIMENTO	
ENDEREÇO:		Av. 27 DE JANEIRO N°533	
RESPONSAVEL TECNICO:	PREFEITURA:	PRANCHA	
ADRIANA ANÇA Arq.Urb.CAU-A3809-0		03/09	
DESENHO:	DATA:	ESCALA:	
	abril/2015	1/75	